



Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber


Kieswerk Glattfelden
 Herr Andreas Gerber
 Stationsstrasse 1
 8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.:	170521171.5
Prüfung am:	20.05.2017
Material-Nr.:	K03
Bezeichnung:	Kies 8/16
Norm:	SN EN 12620
Hersteller:	Kieswerk Glattfelden Herr Andreas Gerber Stationsstrasse 1 8192 Glattfelden
Kategorie:	GC(85/20); FI(10); f(1,5); CI(0,02); AS(0,2); PSV(44); f(1,5); FT(5)

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:	Entnahmedatum: 20.05.2017 - (KW:20)	Art der Probe: Einzelprobe
Lieferant: Kieswerk Glattfelden Herr Andreas Gerber	Entnahmeort: Werk	Probemenge: 40.00 kg
	Entnahmestelle: Förderband	Probeneingang: 20.05.2017
	Probenehmer: Gerber Andreas	

Prüfergebnisse:

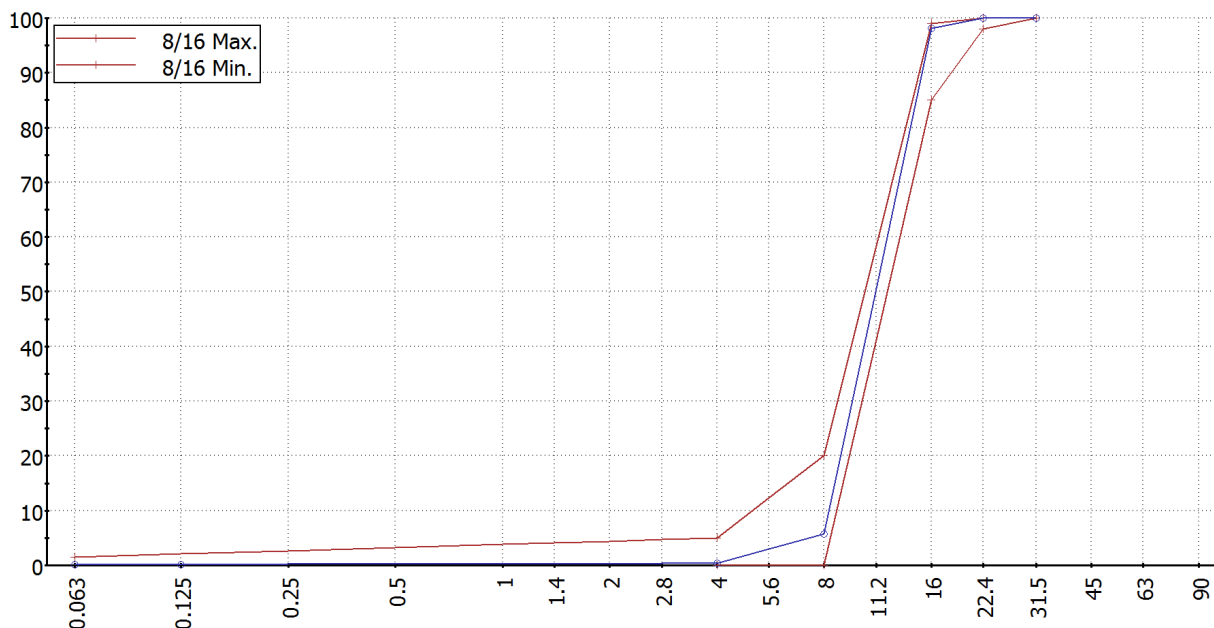

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	
Durchg. [%]	0,1	0,2							0,3		5,8		98,2	100,0	100,0				

Siebsatz: Prüfsiebsatz


k-Ziffer:

D-Summe:

Kornrohichte: ---	Schüttdichte: ---	Eigenfeuchte: 0.68 M-%
Kernfeuchte: ---	Oberflächenfeuchte: ---	Wasseraufnahme: ---
Kornform(Plattigkeit): ---	Kornzusammensetzung: GC(85/20) ✓	Feinanteile: 0.1 M-%
Wid.g.Polieren: ---	Chloridgehalt: ---	Säurelösliches Sulfat: ---
Gesamtschwefel: ---	Gehalt an Mehlkorn: ---	Petrographie: ---

Beurteilung: i.o

Glattfelden, am 10.10.2017

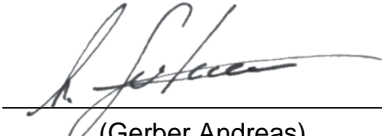
 (Gerber Andreas)